

別記5の3

防油堤の細部審査基準

第1 防油堤の安定に関する審査

防油堤の構造基準に基づく安定に関する審査は、第3に示す「防油堤の安定計算マニュアル」により審査すること。

なお、土の内部摩擦角(ϕ) = 30°、土の摩擦係数(μ) = 0.5としたときの防油堤標準形状例(表1)に適合するものにあつては、安定に関する審査をしなくてもよいものとする。

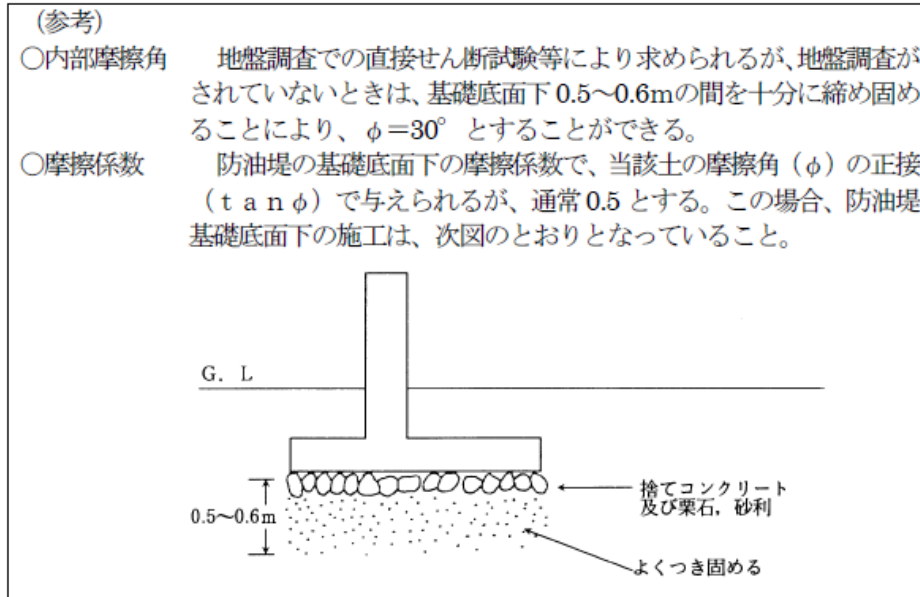


表1防油堤標準形状例($\phi = 30^\circ$ 、 $\mu = 0.5$ のとき)

(1) L型形状 (単位m)	h_2	D	B	F
		0.5	0.2	
	0.5	0.3		0.94
	0.75	0.3		1.2
	0.75	0.4		1.21
	1.0	0.3		1.5
	1.0	0.4		1.45
	1.25	0.3		1.8
	1.25	0.4		1.65
	1.5	0.4		1.84
	1.5	0.5		1.84

(2) 逆L型形状	0.5	0.2	1.5	
	0.5	0.3	0.89	
0.75	0.3	1.9		
0.75	0.4	1.19		
1.0	0.3	3.0		
1.0	0.4	2.1		
1.25	0.3	4.0		
1.25	0.4	3.0		
1.5	0.4	4.0		
1.5	0.5	3.0		
(3) 逆T型形状	0.5	0.2	0.21	0.8
0.5	0.3	0.11	0.8	
0.75	0.3	0.16	1.0	
0.75	0.4	0.17	1.05	
1.0	0.3	1.0	1.0	
1.0	0.4	0.37	1.0	
1.25	0.3	1.8	1.0	
1.25	0.4	0.9	1.0	
1.5	0.4	1.6	1.0	
1.5	0.5	0.85	1.0	


B	F
0.7	0.5
0.38	0.5
1.0	0.5
0.64	0.5
2.0	0.5
1.2	0.5
3.0	0.5
2.0	0.5
2.8	0.5
1.9	0.5

第2 防油堤の強度に関する審査

防油堤の強度に関する審査は、防油堤の構造基準によるほか、次による場合は、強度計算を要しないものとする。

1 目地

- (1) 防油堤が短形のものにあつては、その一辺について20mごとに伸縮目地(最低4箇所)を設けること。
- (2) 目地の間隔は、1~3cmの範囲とすること。
- (3) 目地部分の施工方法は、例図のとおりとすること。この場合、止液板は、厚さ0.5mm以上の銅板を用い、コンクリートとの定着部分は、150mm以上とすること。

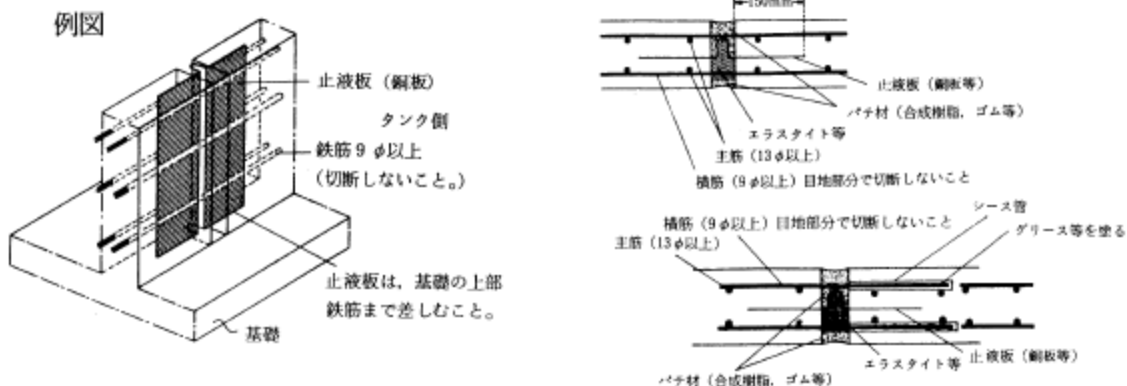


2 配筋

- (1) 配筋は、復鉄筋構造であること。
- (2) 壁体及び基礎の配筋は、次によること。(例図参照)
 - ア 防油堤の基礎及び壁体前面部分に用いる鉄筋は、主筋にあつては 13 mm以上、配力筋にあつては、9mm以上のものとし、その配筋間隔は、壁体前面部の主筋にあつては 300 mm以下、基礎部分の


主筋にあつては 200 mm 以下、壁体前面部及び基礎部分の配力筋にあつては 300 mm 以下であること。

イ 防油堤壁体背部(タンク側)の主筋の間隔は、表2に適合しているものとし、配力筋にあつては、アの配力筋の間隔と同じとすること。

例図その 1

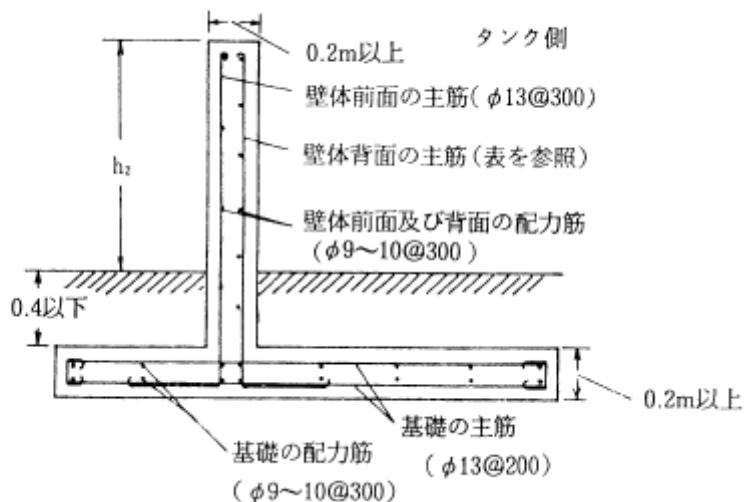

その 2

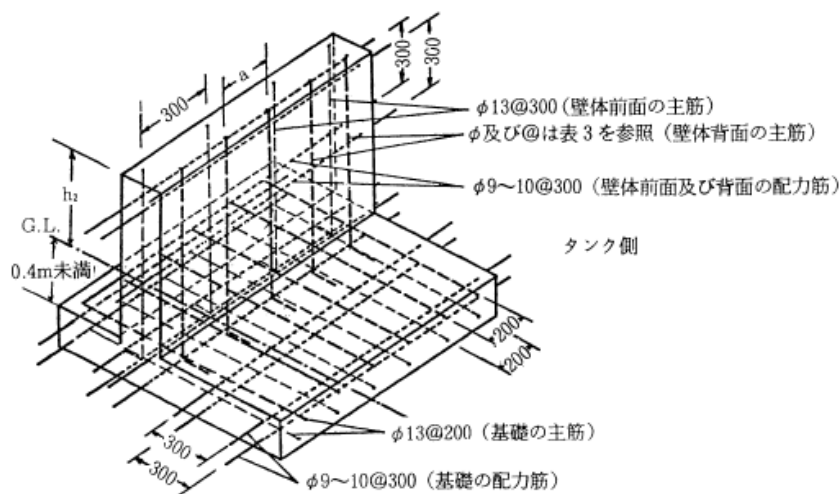


[表-2 防油堤背面の主筋]

防油堤高さ (h_2) m	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
鉄筋種別											
SR235	$\phi = 13$ @ = 200	$\phi = 13$ @ = 150	$\phi = 16$ @ = 200	$\phi = 16$ @ = 200	$\phi = 16$ @ = 150	$\phi = 19$ @ = 200	$\phi = 19$ @ = 150	$\phi = 19$ @ = 150			
SD295A, 295B		$\phi = 13$ @ = 200	$\phi = 13$ @ = 150	$\phi = 13$ @ = 150	$\phi = 16$ @ = 200	$\phi = 16$ @ = 200	$\phi = 16$ @ = 150	$\phi = 19$ @ = 200	$\phi = 19$ @ = 200	$\phi = 19$ @ = 150	$\phi = 19$ @ = 150

ϕ は、鉄筋の直径 (mm)

@ は、配筋の間隔 (mm)

(注)この表の適用は、防油堤基礎の土のかぶり高が、0.4m以下の場合に限る。
 第3 防油堤計算マニュアル

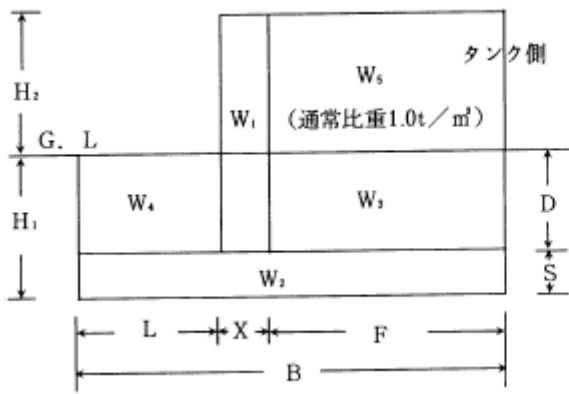

◎計算にあたっては、小数点下四けた目を四捨五入すること。

例 0.0035→0.004
 0.1462→0.0146

H₁ = F =
 H₂ = D =
 L = S =
 X = B =

(単位はm)

1 ΣW、Lx の算出(防油堤自重と液重量の合計(ΣW)及び水平方向重心距離(Lx))

各部重量

$$W_1 = 2.5 \times \left(\quad \right) \times \left\{ \left(\quad \right) + \left(\quad \right) \right\}$$

$$W_2 = 2.5 \times \left(\quad \right) \times \left(\quad \right)$$

$$W_3 = 1.7 \times \left(\quad \right) \times \left(\quad \right)$$

$$W_4 = 1.7 \times \left(\quad \right) \times \left(\quad \right)$$

$$W_5 = 1.0 \times \left(\quad \right) \times \left(\quad \right)$$

各部重心距離

$$l_1 = \left(\quad \right) + \frac{X}{2}$$

$$l_2 = \frac{B}{2}$$

$$l_3 = \left(\quad \right) - \frac{F}{2}$$

$$l_4 = \frac{L}{2}$$

$$l_5 = l_3$$

各部モーメント

$$W_1 \left(\quad \right) \times l_1 \left(\quad \right) = \left(\quad \right)$$

$$W_2 \left(\quad \right) \times l_2 \left(\quad \right) = \left(\quad \right)$$

$$W_3 \left(\quad \right) \times l_3 \left(\quad \right) = \left(\quad \right)$$

$$W_4 \left(\quad \right) \times l_4 \left(\quad \right) = \left(\quad \right)$$

$$W_5 \left(\quad \right) \times l_3 \left(\quad \right) = \left(\quad \right)$$

$$\Sigma W = \frac{W_1}{\left(\quad \right)} + \frac{W_2}{\left(\quad \right)} + \frac{W_3}{\left(\quad \right)} + \frac{W_4}{\left(\quad \right)} + \frac{W_5}{\left(\quad \right)} = \frac{\Sigma W}{\left(\quad \right)} = \boxed{\quad} \text{ t}$$

$$l_x = \frac{\frac{W_1 l_1}{\left(\quad \right)} + \frac{W_2 l_2}{\left(\quad \right)} + \frac{W_3 l_3}{\left(\quad \right)} + \frac{W_4 l_4}{\left(\quad \right)} + \frac{W_5 l_3}{\left(\quad \right)}}{\Sigma W} = \boxed{\quad} \text{ m}$$

2 水平方向荷重の合力値及び作用位置(基礎底面下からの距離)の算出

(1) 液 圧 (P_h)

$$P_h = \frac{1}{2} \times \left(\frac{H_2}{3} \right)^2 = \boxed{} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = x_1 = \frac{1}{3} \times \left(\frac{H_2}{3} \right) + \left(\frac{H_1}{3} \right) = \boxed{} \text{ m}$$

(2) 主動土圧 (P_A)

$$P_A = \frac{1}{2} \times 0.34 \times 1.7 \times H_1^2 = 0.29 \times \left(\frac{H_1}{3} \right)^2 = \boxed{} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = x_2 = \frac{1}{3} \times \left(\frac{H_1}{3} \right) = \boxed{} \text{ m}$$

(3) 受働土圧 (P_s)

$$P_s = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 1.7 \times H_1^2 = 2.55 \times \left(\frac{H_1}{3} \right)^2 = \boxed{} \text{ t/m}$$

作用位置 = x₂ (主動土圧と同じ。)

(4) 地震時慣性力 (P_{1A}, P_{1B}, P_{1C})

$$\text{設計水平震度} = K_h = 0.15 \times \alpha \times \nu_1 \times \nu_2 = 0.15 \times 0.5 \times 1.0 \times \nu_2 = 0.075 \times \left(\right)$$

$$\left(\nu_2 \text{は, } 1.47 \text{又は} 1.60 \right) = \boxed{}$$

◎W₁の部分

$$P_{1A} = \left(\frac{K_h}{3} \right) \times \left(\frac{W_1}{3} \right) = \boxed{} \text{ t-m}$$

$$\text{作用位置} = h_A = \left(\frac{S}{3} \right) + \frac{\left(\frac{H_2}{3} \right) + \left(\frac{D}{3} \right)}{2} = \boxed{} \text{ m}$$

◎W₂の部分

$$P_{1B} = \left(\frac{K_h}{3} \right) \times \left(\frac{W_2}{3} \right) = \boxed{} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = h_B = \frac{\left(\frac{S}{3} \right)}{2} = \boxed{} \text{ m}$$

◎W₃の部分

$$P_{1C} = \left(\frac{K_h}{3} \right) \times \left(\frac{W_3}{3} \right) = \boxed{} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = h_C = \left(\frac{S}{3} \right) + \frac{\left(\frac{D}{3} \right)}{2} = \boxed{} \text{ m}$$

(5) 地震時主働土圧 (P_{AE})

$$P_{AE} = \left\{ 1.0 + \left(\frac{K_h}{\dots} \right) \right\} \times \left(\frac{P_A}{\dots} \right) = \boxed{\dots} \text{ t/m}$$

作用位置 = x₂ (主働土圧と同じ。)

(6) 地震時液圧 (P_E)

$$P_E = \frac{7}{12} K_h \cdot W_o \cdot H_2^2 = \frac{7}{12} \times \left(\frac{1.0 \text{ t/m}^2}{\dots} \right) \times \left(\frac{K_h}{\dots} \right) \times \left(\frac{H_2}{\dots} \right)^2 = \boxed{\dots} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = x_3 = \frac{2 H_2}{5} + H_1 = \left\{ 0.4 \times \left(\frac{H_2}{\dots} \right) \right\} + \left(\frac{H_1}{\dots} \right) = \boxed{\dots} \text{ m}$$

(7) 照査荷重 (P_N)

$$P_N = 2.0 \times \left(\frac{H_2}{\dots} \right) = \boxed{\dots} \text{ t/m}$$

$$\text{作用位置} = x_4 = \left(\frac{H_1}{\dots} \right) + \frac{\left(\frac{H_2}{\dots} \right)}{2} = \boxed{\dots} \text{ m}$$

3 地盤支持力(qd)の算出

(1) 内部摩擦角(φ)の決定

- φ = () ° (注) ◎地盤調査資料に記載されている場合は、その数値
 ◎地盤調査資料に記載されていない場合は、(N値から算出)
 ◎地盤調査資料が添付されていないときは、基礎底面下 0.5~0.6mの間を十分締め固めることを条件に、φ = 30°とする。

(2) 係数の決定 (N_c, N_γ, N_q)

(◎ φ = 30° のとき, N_c = 16.2, N_γ = 7.5, N_q = 10.6)

N_c = (), N_γ = (), N_q = ()

(3) 地盤支持力(qd)の算出

$$q_d = \alpha \cdot C \cdot N_c + \beta \cdot \gamma_1 \cdot B \cdot N_\gamma + \gamma_2 \cdot D_f \cdot N_q$$

◎ Cは、粘着力(φの決定にあたってN値又は締め固めを条件の場合 C=0)
 ◎ α=1.0 β=0.5

$$= \left(\frac{C}{\dots} \right) \times \left(\frac{N_c}{\dots} \right) + 0.85 \times \left(\frac{B}{\dots} \right) \times \left(\frac{N_\gamma}{\dots} \right) + 1.7 \times \left(\frac{H_1}{\dots} \right) \times \left(\frac{N_q}{\dots} \right)$$

$$= \boxed{\dots} \text{ t/m}$$

4 抵抗水平力(P_R)の算出

$$P_R = P_s + P_f = P_s + \mu \times \Sigma W$$

$$= \left(\frac{P_s}{\dots} \right) + 0.5 \times \left(\frac{\Sigma W}{\dots} \right) = \boxed{\dots} \text{ t/m}$$

イ α の決定

$$\frac{e}{B} = \frac{e}{(\quad)} = \frac{e}{B} = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} < \frac{1}{6} = 0.166\cdots$ のとき

$$\alpha = 1 + 6 \frac{e}{B} = 1 + 6 \times \frac{e}{B} (\quad) = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} \geq \frac{1}{6} = 0.166\cdots$ のとき

$$\alpha = \frac{2}{3 \left(\frac{1}{2} - \frac{e}{B} \right)} = \frac{2}{3 \times \left\{ 0.5 - \left(\frac{e}{B} \right) \right\}} = \boxed{\quad}$$

ウ 接地圧(σ_e)の算出

$$\sigma_e = \alpha \frac{\Sigma W}{B} = \left(\frac{\alpha}{(\quad)} \right) \times \frac{\Sigma W}{B} = \boxed{\quad} \text{ t/m}^2$$

エ 審査

$$\frac{q_d}{\sigma_e} = \frac{q_d}{\left(\frac{\sigma_e}{(\quad)} \right)} = \boxed{\quad} \geq 3$$

満液

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(1) -2地盤支持力(地震)

ア e の算出

$$e = \frac{M_E}{\Sigma W} - \left(\ell_x - \frac{B}{2} \right) = \frac{M_E}{\Sigma W} - \left\{ \left(\frac{\ell_x}{(\quad)} \right) - \frac{B}{2} \right\} = \boxed{\quad} \text{ m}$$

イ α の決定

$$\frac{e}{B} = \frac{e}{B} = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} \geq \frac{1}{6} = 0.166\cdots$ のとき

$$\alpha = 1 + 6 \frac{e}{B} = 1 + 6 \times \left(\frac{e}{B} \right) = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} < \frac{1}{6} = 0.166\cdots$ のとき

$$\alpha = \frac{2}{3 \left(\frac{1}{2} - \frac{e}{B} \right)} = \frac{2}{3 \times \left\{ 0.5 - \left(\frac{e}{B} \right) \right\}} = \boxed{\quad}$$

ウ 接地圧(σeE)の算出

$$\sigma e_E = \alpha \frac{\Sigma W}{B} = \left(\begin{array}{c} \Sigma W \\ (\quad) \\ B \\ (\quad) \end{array} \right) \times \frac{\Sigma W}{B} = \boxed{\quad} \text{ t/m}^2$$

エ 審査

$$\frac{qd}{\sigma e_E} = \frac{qd}{\sigma e_E} = \boxed{\quad} \geq 1.5 \quad \begin{array}{|c|c|} \hline \text{地震} & \text{OK} \\ \hline & \text{NO} \\ \hline \end{array}$$

(1) -3地盤支持力(照査)

ア eの算出

$$e = \frac{M_s}{\Sigma W} - \left(\ell_x - \frac{B}{2} \right) = \frac{M_s}{\Sigma W} - \left\{ \left(\ell_x \right) - \frac{B}{2} \right\} = \boxed{\quad} \text{ m}$$

イ αの決定

$$\frac{e}{B} = \frac{e}{B} = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} < \frac{1}{6} = 0.166 \dots \dots$ のとき

$$\alpha = 1 + 6 \frac{e}{B} = 1 + 6 \times \left(\frac{e}{B} \right) = \boxed{\quad}$$

◎ $\frac{e}{B} = \boxed{\quad} \geq \frac{1}{6} = 0.166 \dots \dots$ のとき

$$\alpha = \frac{2}{3 \left(\frac{1}{2} - \frac{e}{B} \right)} = \frac{2}{3 \times \left\{ 0.5 - \frac{e}{B} \right\}} = \boxed{\quad}$$

ウ 接地圧(σes)の算出

$$\sigma e_s = \alpha \frac{\Sigma W}{B} = \left(\begin{array}{c} \Sigma W \\ (\quad) \\ B \\ (\quad) \end{array} \right) \times \frac{\Sigma W}{B} = \boxed{\quad} \text{ t/m}^2$$

エ 審査

$$\frac{qd}{\sigma e_s} = \frac{qd}{\sigma e_s} = \boxed{\quad} \geq 1.5 \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{照査} \\ \hline \end{array}$$

(2) 抵抗水平力(滑動)

ア 満液

$$\frac{P_R}{P_{HO}} = \frac{P_R}{P_A + P_h} = \frac{P_R}{(\quad) + (\quad)} = \boxed{} \geq 1.5$$

(滑動水平力)

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

イ 地震

$$\frac{P_R}{P_{HE}} = \frac{P_R}{P_{AE} + P_h + (P_{IA} + P_{IB} + P_{IC}) + P_E}$$

$$= \frac{P_R}{(\quad) + (\quad) + (\quad) + (\quad) + (\quad) + (\quad)}$$

$$= \boxed{} \geq 1.2$$

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

照査

ウ 照査

$$\frac{P_R}{P_{IS}} = \frac{P_R}{P_A + P_N} = \frac{P_R}{(\quad) + (\quad)} = \boxed{} \geq 1.2$$

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(3) 抵抗モーメント

ア 満液

$$\frac{M_R}{M_O} = \frac{M_R}{M_O} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \boxed{} \geq 1.5$$

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

イ 地震

$$\frac{M_R}{M_E} = \frac{M_R}{M_E} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \boxed{} \geq 1.2$$

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ウ 照査

$$\frac{M_R}{M_S} = \frac{M_R}{M_S} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \boxed{} \geq 1.2$$

OK	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>