

令和7年度 萩市水道水質検査計画



萩市上下水道局

内 容

水質検査計画	・・・ P1～P2
1. 水道水質計画に関する基本方針	
2. 水道事業の概要	
3. 水源の状況及び原水、浄水の水質状況	
4. 水質検査	
(1) 採水場所	
(2) 検査項目及び検査頻度	
5. 水質検査の実施方法	
6. 臨時の水質検査	
7. 水質検査計画及び検査結果の公表	
8. 関係者との連携	
資料 1 施設概要	・・・ P3～P7
資料 2 採水位置図	・・・ P8～P10
資料 3 水質検査概要	・・・ P11～P25
資料 4 水質検査結果(過去5年最大値)	・・・ P26～P75

1. 水質検査計画に関する基本方針

市民の皆様が安心して飲んでいただける水道水を供給するため、水源の状況に応じ適切な水質検査を実施しています。水質検査計画は、安全な水道水を供給していることをご理解いただくために水質検査の内容とその結果を公表しているものです。

萩市上下水道局では、水道水が水質基準に適合し安全であることを保証するためお客様の蛇口（給水栓）のほか、浄水場や水源地の原水についても年間計画に基づき水質検査を行うことを基本方針としています。

基本方針に基づき、適正な水質管理を実施すると共に、市民の皆様への情報提供を図ります。

2. 水道事業の概要

各施設については、老朽度や経過年数を考慮し、今後も計画的に更新を実施していきます。各浄水施設で処理された水は配水池を経て市内各所に給水されています。各施設の概要については別紙にてまとめています。（資料1参照）

3. 水源の状況及び原水、浄水の水質状況

令和6年度については、大規模な故障や事故もなく、順調に稼動しており市内全水道施設においておおむね安定した水質を保持しています。

4. 水質検査

1) 採水場所

採水は原則として給水栓（浄水）で行いますが、安全性を確認するために原水でも採水し検査を実施しています。（資料2参照）

2) 水質検査項目及び検査頻度（資料3参照・資料4参照）

① 毎日検査

浄水場で浄水処理された水が清浄であるか、消毒がきちんと行われているかを確認するため、給水栓にて毎日検査（色、濁り、消毒の残留効果）を行います。

② 毎月検査

飲用する人の健康に害をおよぼしたり、生活に支障を生じさせたりしないように水道法で検査が義務づけられている水質基準項目についての検査を行い水の安全を確認します。

毎月9項目（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（TOC）の量）、pH値、味、臭気、色度、濁度）を基本項目とし行っています。また、各地点の水質状況に応じて、必要な項目を追加して検査を行います。

③ 水質管理目標設定項目

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水質基準項目に準じて設定されている水質項目の検査を行います。

農薬類の検査は、山口県内で販売量の多い農薬項目について検査します。

④ その他の水質項目

水源の環境を監視するためや浄水処理の維持管理などのため、独自に設定した項目を必要な頻度で検査を行います。

5. 水質検査の実施方法

水質基準項目の検査方法は、国が定めた検査方法（「水質基準に関する省令」等）の規定に基づき定められた方法による検査を行います。

水質検査（毎日検査以外）は、水道法第20条の国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して検査を行います。

委託先については、精度と信頼性を考慮し、水質基準項目において、全ての項目が自社分析できる検査体制が整備されている検査機関とします。

令和7年度の委託先については、決定次第公表いたします。

6. 臨時の水質検査

次のような水質異常が発生した場合に、臨時の水質検査を行います。

- 1) 水源に異常があったとき又は原水の水質が著しく変化したとき。
- 2) 浄水過程に異常があったとき。
- 3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系統感染症が流行しているとき。
- 4) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- 5) その他特に必要があると認められるとき。

なお、臨時検査の項目については、状況に応じて決定します。

7. 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は過去の水質検査結果を基に、地点毎の検査頻度等を毎年更新しています。

また、検査結果につきましても、毎年公表しています。

公表の方法は、萩市役所本庁舎内情報閲覧コーナー、上下水道局水道工務課、各総合事務所、萩市立萩図書館、萩市ホームページなどで行います。

8. 関係者との連携

水源の周辺で、水質汚染事故が発生した場合は、県環境保健所、市環境衛生課、警察、消防署と連携して現場調査及び水質検査を行います。

萩市水道事業

計画給水人口	45,000人
計画給水量	24,000m ³ /日

萩地域

1. 萩

水源の名称	上津江第1水源	目代第2水源
水源の種類	伏流水（阿武川）	伏流水（阿武川）
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒・急速ろ過

2. 大島

水源の名称	上水より分水	大島第2水源（予備）
水源の種類	浄水受水	湧水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過	

3. 見島

水源の名称	片久水源	明石系水源	見島ダム	堅田水源（予備）
水源の種類	深層地下水	湧水	ダム直接	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒・急速ろ過	塩素消毒・凝集沈殿ろ過・急速ろ過・活性炭ろ過	塩素消毒・急速ろ過 活性炭ろ過

4. 三見

水源の名称	三見水源
水源の種類	浅層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

5. 相島

水源の名称	大久保水源	宮ノ甲水源
水源の種類	深層地下水	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過	塩素消毒・急速ろ過

6. 三見市

水源の名称	三見市水源
水源の種類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

7. 大井

水源の名称	大井浄水場
水源の種類	表流水
浄水処理方法	塩素消毒・酸化槽・急速ろ過

8. 木間

水源の名称	滝ノ河内水源
水源の種類	表流水
浄水処理方法	活性炭ろ過・塩素消毒・膜ろ過

川上地域

9. 相原団地

水 源 の 名 称	相原団地浄水場
水 源 の 種 類	浅層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

田万川地域

10. 江崎

水 源 の 名 称	江崎水源	上田万水源
水 源 の 種 類	浅層地下水	浅層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ

11. 小川

水 源 の 名 称	小川水源
水 源 の 種 類	浅層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

12. 市味

水 源 の 名 称	市味水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

13. 明間

水 源 の 名 称	明間水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

14. 大山田

水 源 の 名 称	大山田水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

15. 梅ノ木

水 源 の 名 称	梅ノ木水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

16. 鍋山

水 源 の 名 称	鍋山水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

17. 友信

水 源 の 名 称	友信水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

むつみ地域

18. むつみ

水 源 の 名 称	殿川水源	安附水源
水 源 の 種 類	浅層地下水	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ

19. 片俣

水 源 の 名 称	札の奥水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

20. 湯の口

水 源 の 名 称	佐波木水源	尾の坂水源
水 源 の 種 類	深層地下水	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ

21. 千石台

水 源 の 名 称	千石台水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

22. 辻山

水 源 の 名 称	辻山水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

23. 菅谷

水 源 の 名 称	菅谷水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

24. 三戸原

水 源 の 名 称	三戸原浄水場
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

25. 殿川

水 源 の 名 称	殿川浄水場
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

26. 奥畑

水 源 の 名 称	奥畑水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

須佐地域

27. 須佐

水 源 の 名 称	須佐第1水源	須佐第2水源
水 源 の 種 類	浅層地下水	浅層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ

28. 三原野

水 源 の 名 称	三原野水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

29. 弥富

水 源 の 名 称	弥富第1水源
水 源 の 種 類	湧水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

30. 弥富上

水 源 の 名 称	弥富上水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

31. 北谷

水 源 の 名 称	北谷水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

32. 帆柱

水 源 の 名 称	帆柱水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

旭地域

33. 明木

水 源 の 名 称	同前第1水源	同前第2水源	同前第3水源	古戦場水源	嶽水源
水 源 の 種 類	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水	表流水
浄水処理方法	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ	塩素消毒・急速ろ過

34. パークタウン

水 源 の 名 称	パークタウン浄水場
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

福栄地域

35. 平わらび

水 源 の 名 称	平わらび水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ

36. 福井上


水 源 の 名 称	福井上水源
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒のみ


37. 福栄 (旧 紫福、福川)


水 源 の 名 称	山の口ダム水	福川 1 号取水 施設 (予備)	福川 2 号取水 施設 (予備)	福川 3 号取水 施設 (予備)	福川 4 号取水 施設 (予備)
水 源 の 種 類	ダム直接	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水
浄水処理方法	緩速ろ過・急速 ろ過	塩素消毒・硬度 除去装置	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ	塩素消毒のみ

38. 高坂

水 源 の 名 称	高坂浄水場
水 源 の 種 類	深層地下水
浄水処理方法	塩素消毒・急速ろ過

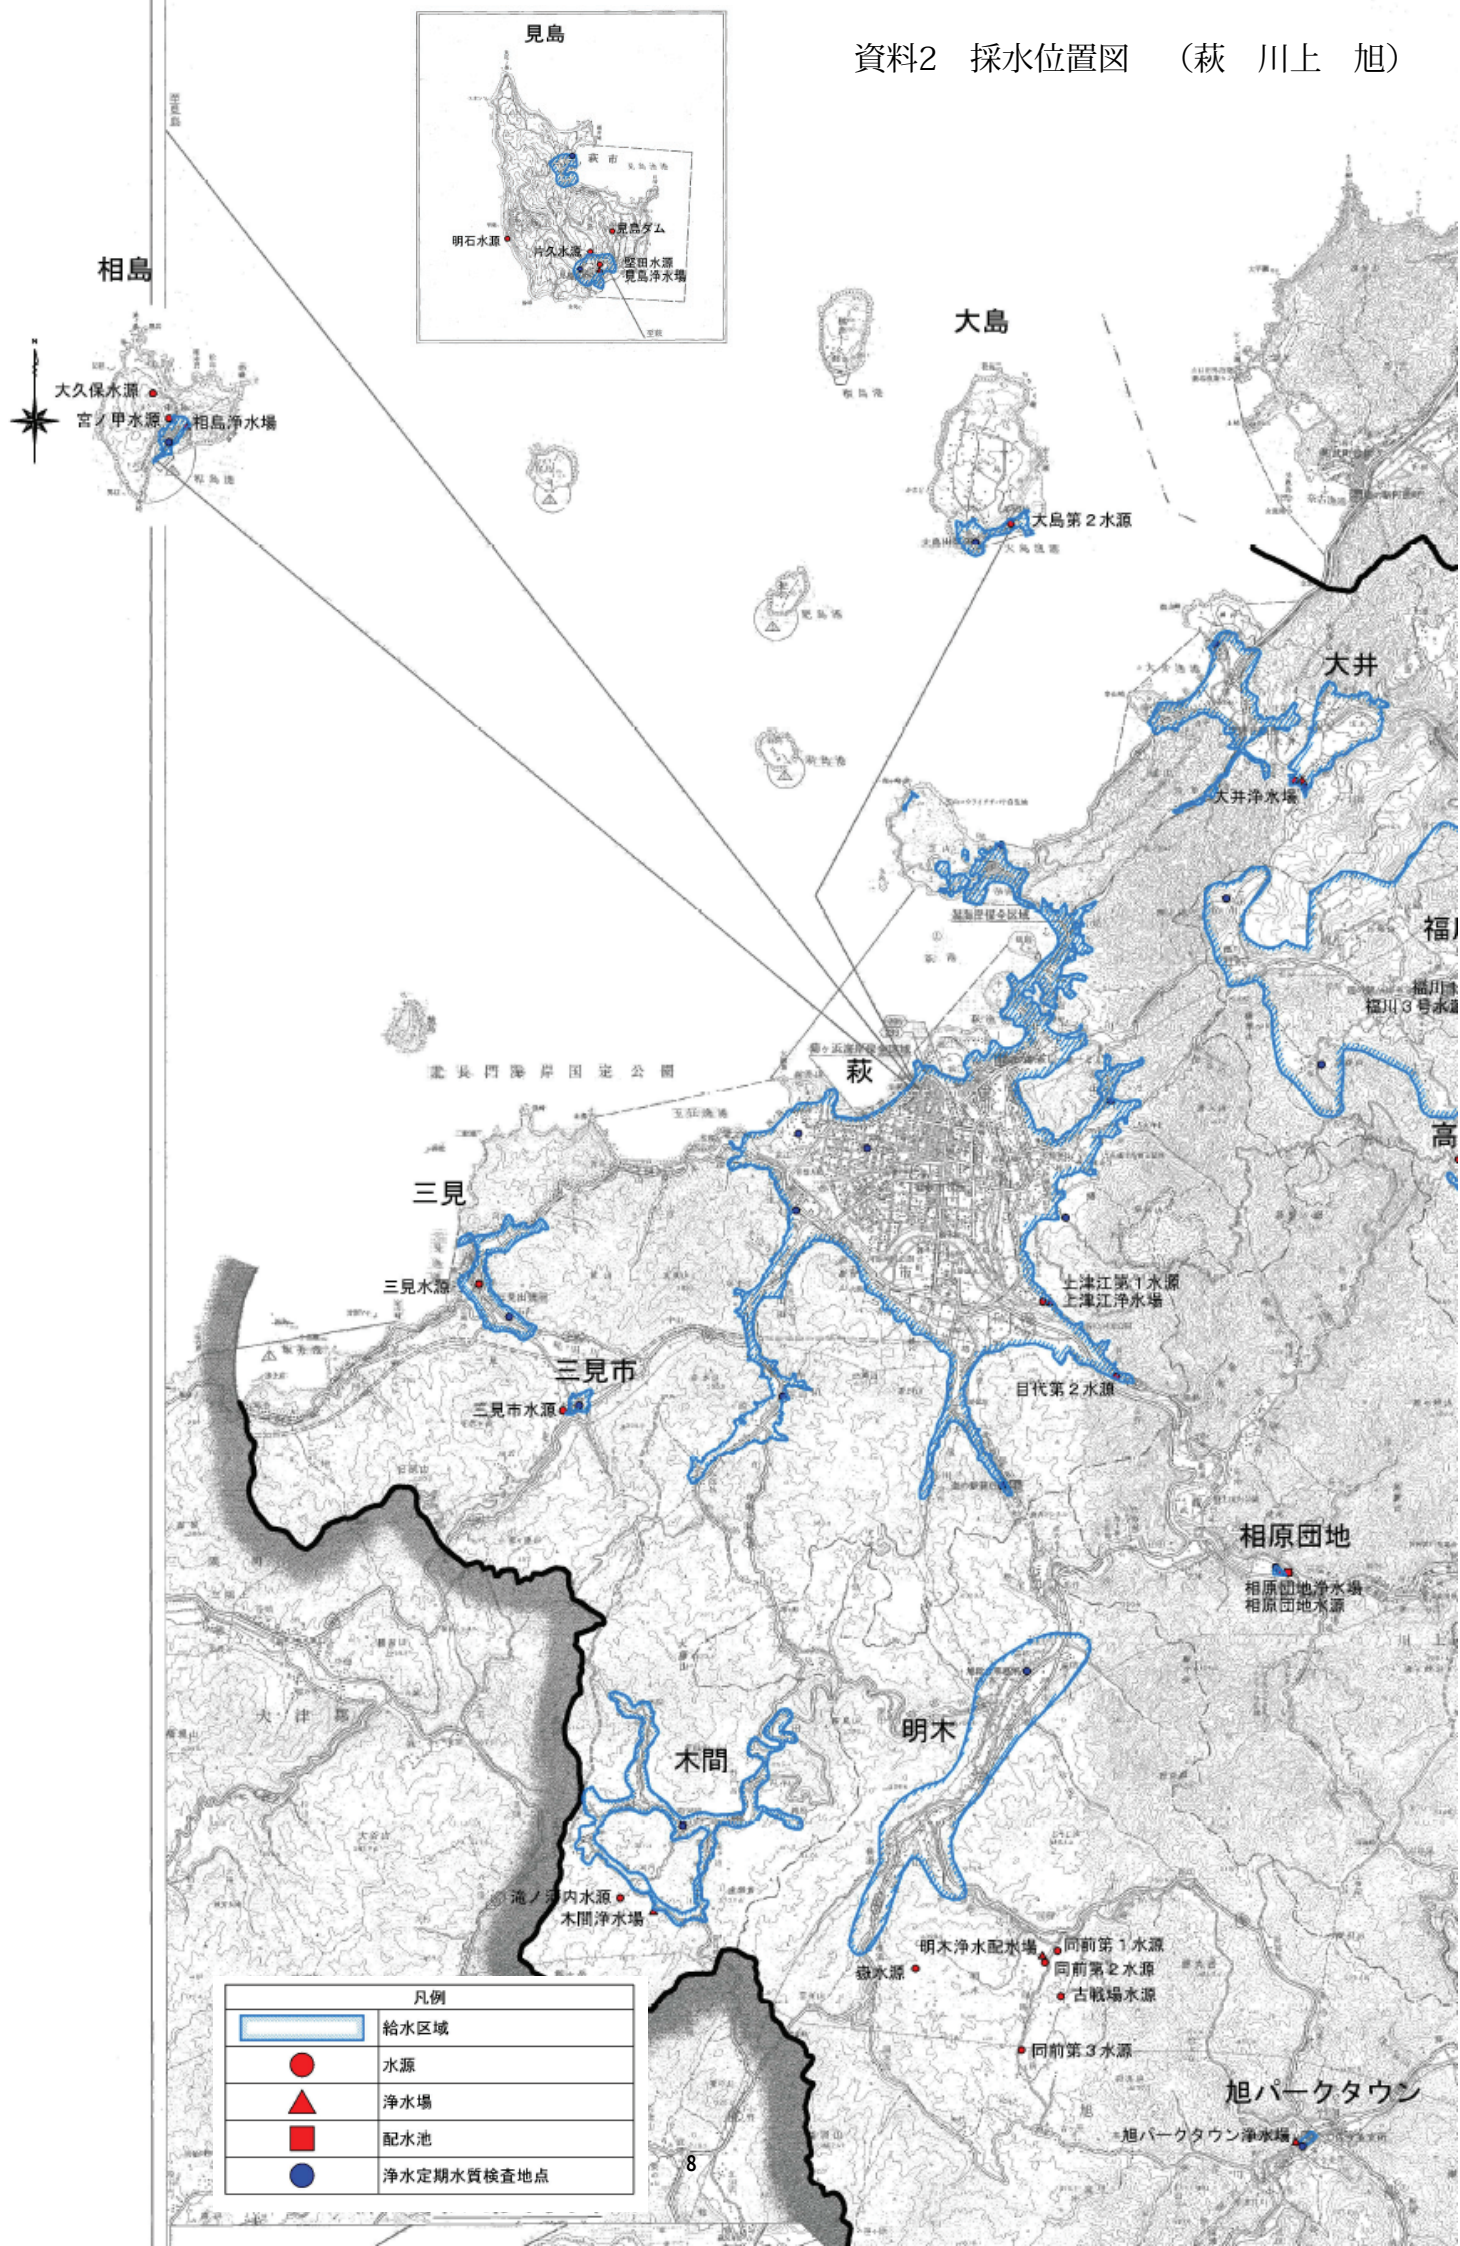

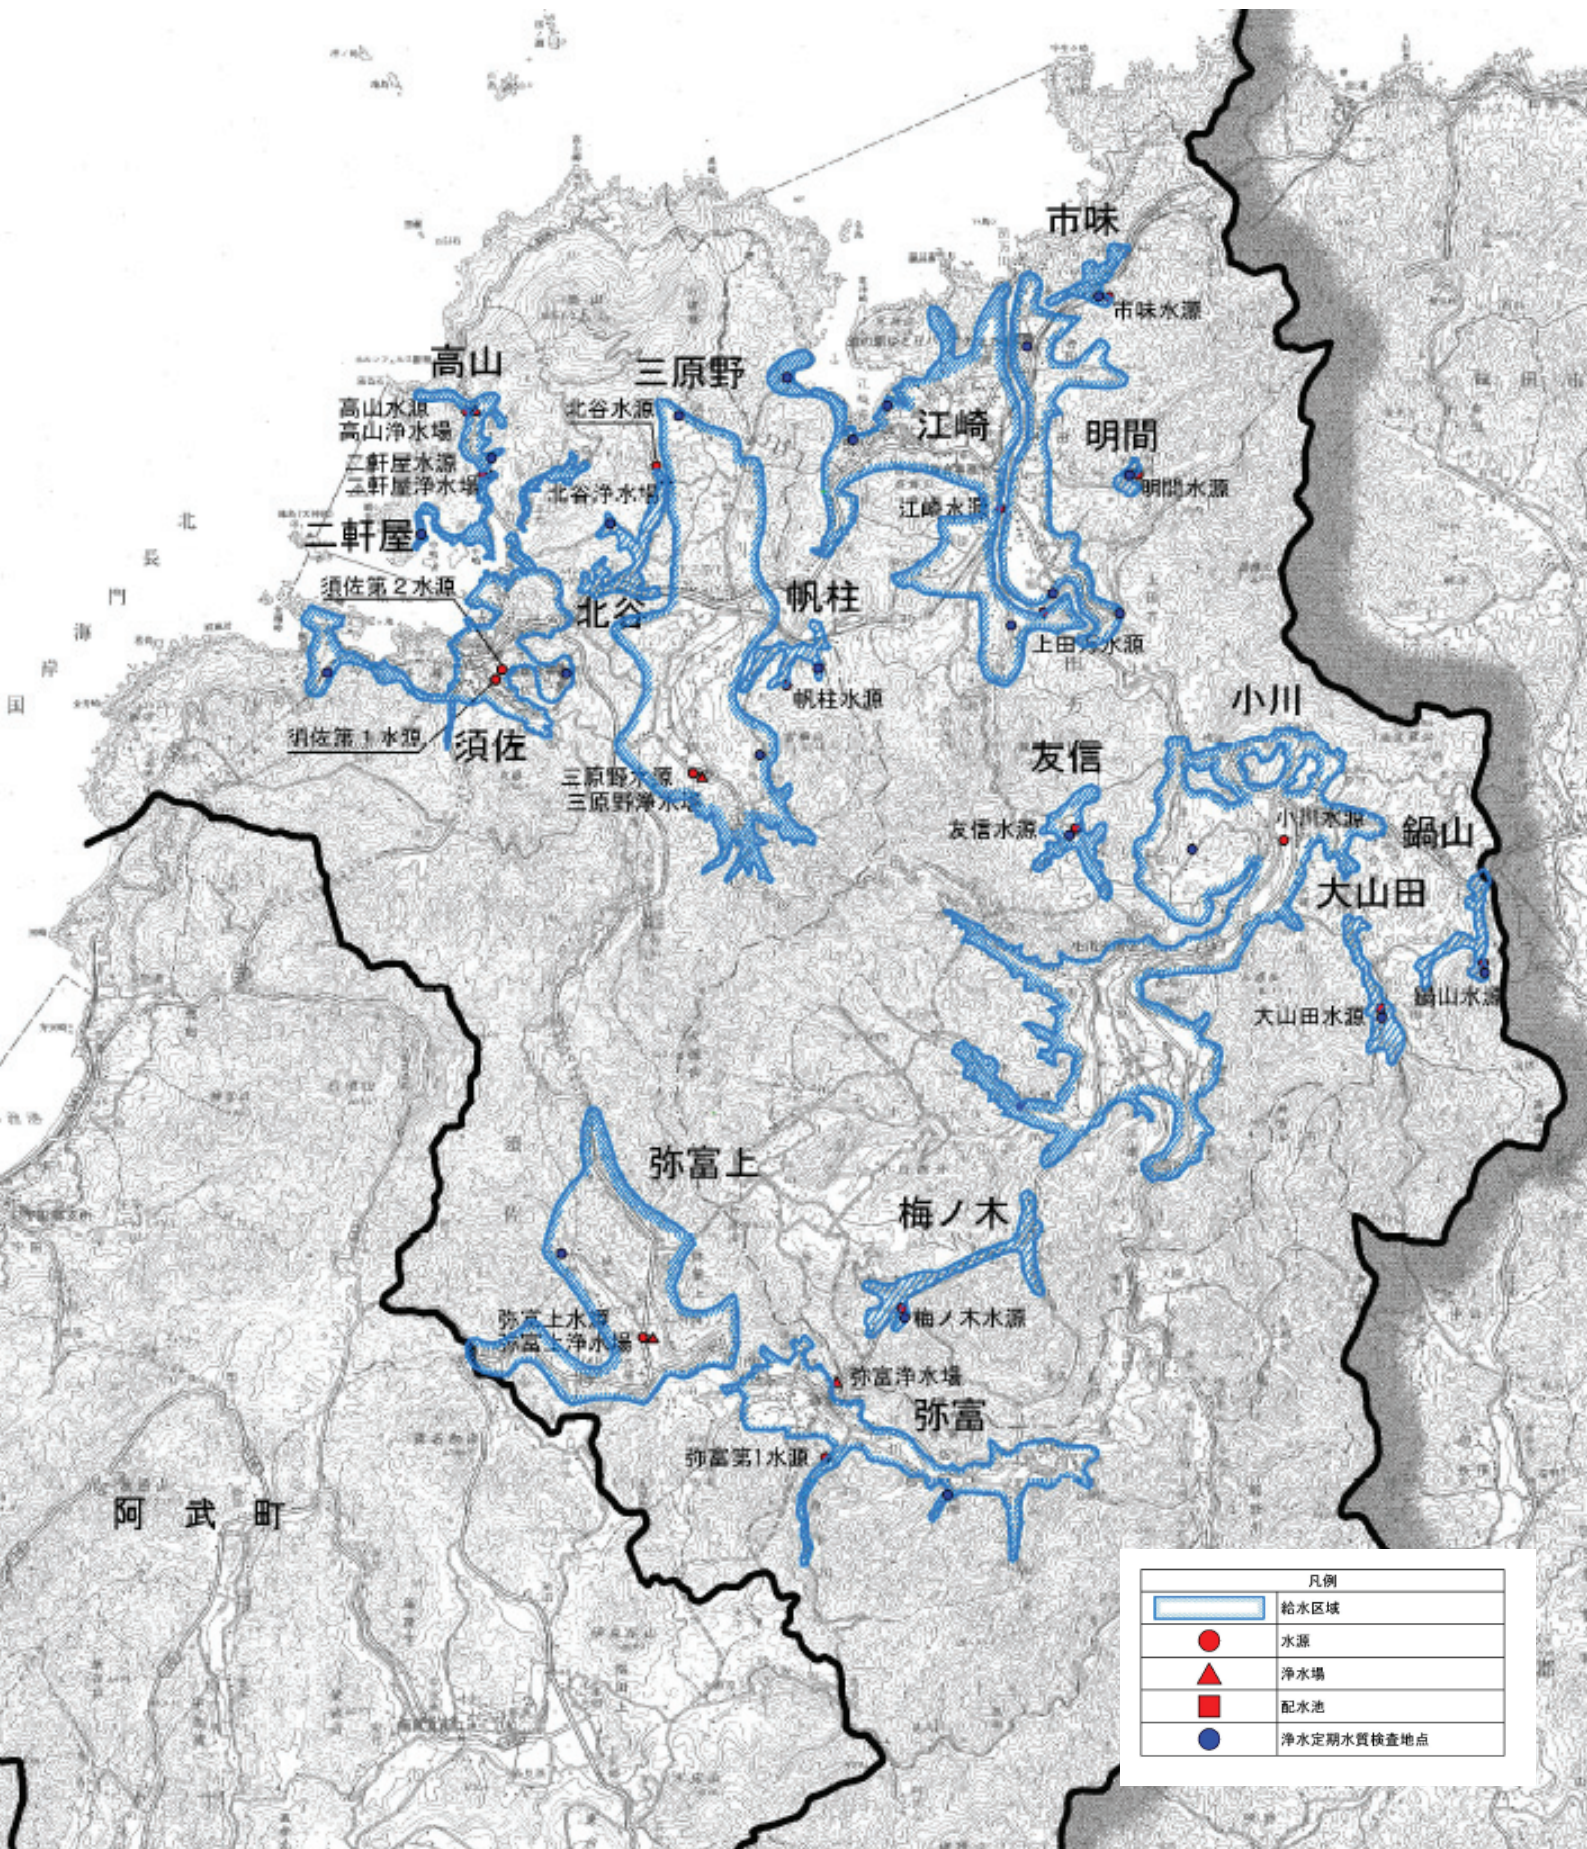

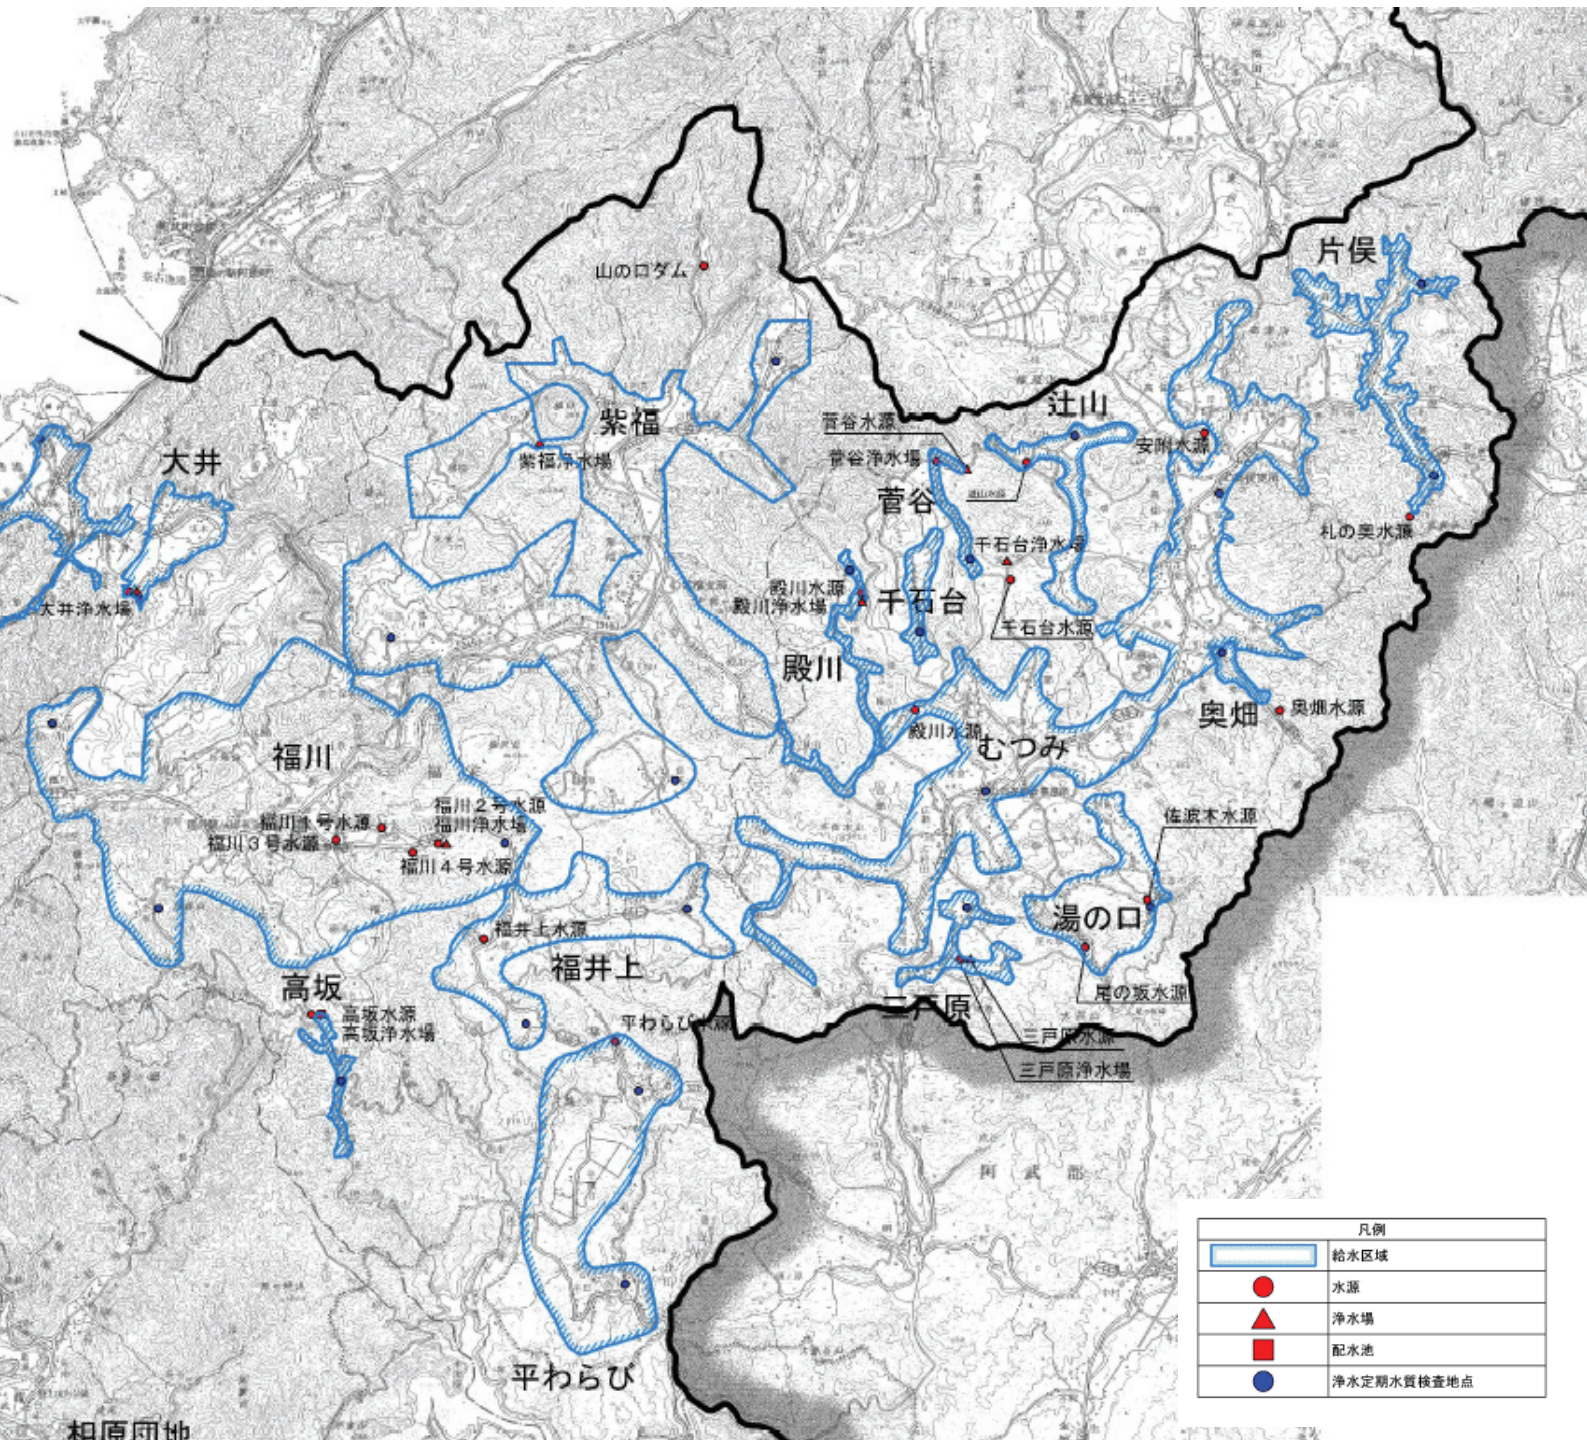

萩 地 域

1. 萩

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	5 ケ所 (浄水場 1 ケ所、配水池 1 ケ所、給水栓 3 ケ所)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+マンガン)	3 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	10 項目 (9 項目*+マンガン)	5 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	3 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目	3 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	3 ケ所 (給水栓)
〃	年 4 回	臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	目標 17 項目	3 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	9 項目 (9 項目*-味+マンガン)	2 ケ所 (水源地原水：上津江第 1 水源、目代水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 3 回	臭 2 項目	〃
ｸﾘﾌﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃
独自検査項目	年 6 回	独自検査 5 項目 (pH、BOD、SS、DO、CFU) ※1	1 ケ所 (水源地原水：表流水)
〃	年 6 回	7 項目 (独自検査 5 項目+総窒素、総リン)	1 ケ所 (水源地原水：目代水源)

※1 (pH) 水素イオン濃度、(BOD) 生物化学的酸素要求量、(SS) 浮遊物質量、(DO) 溶存酸素量、(CFU) 大腸菌数

2. 大島

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+マンガン)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)

3. 見島

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	鉛、シソ、消毒 11 項目、亜鉛、アルミニウム、ナトリウム、硬度、蒸発残留物	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ケ所 (水源地原水：片久水源、明石系水源)
〃	年 3 回	9 項目 (9 項目*-味+アルミニウム)	1 ケ所 (水源地原水：見島ダム原水)
〃	年 3 回	10 項目 (9 項目*-味+硬度+蒸発残留物)	1 ケ所 (水源地原水：堅田水源)
〃	年 1 回	39 項目**	4 ケ所 (水源地原水：見島ダム原水、堅田水源、片久水源、明石系水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	2 ケ所 (水源地原水：堅田水源、片久水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等	年 12 回	2 項目	2 ケ所 (水源地原水：見島ダム原水、明石系水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	4 ケ所 (水源地原水：見島ダム原水、堅田水源、片久水源、明石系水源)

4. 三見

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：三見水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

5. 相島

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+アルミニウム)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、硝酸亜硝酸、消毒 11 項目、 トリウム、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	9 項目 (9 項目*-味+アルミニウム)	1 ケ所 (水源地原水：宮ノ甲水源)
〃	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：大久保水源)
〃	年 1 回	39 項目**	2 ケ所 (水源地原水：宮ノ甲水源、 大久保水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：大久保水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等	年 12 回	2 項目	1 ケ所 (水源地原水：宮ノ甲水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	2 ケ所 (水源地原水：宮ノ甲水源、 大久保水源)

6. 三見市

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、硝酸亜硝酸、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：三見市水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

7. 大井

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+アルミニウム)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：大井三明戸水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 11 回	アルミニウム	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

2025 年度

8. 木間

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+アルミニウム)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
	年 3 回	シソ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：滝ノ河内水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等	年 12 回	2 項目	〃
指標菌	年 4 回	2 項目	
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

川 上 地 域

9. 相原団地

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：相原水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等	年 4 回	2 項目	〃
指標菌	年 12 回	2 項目	
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

田 万 川 地 域

10. 江崎

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	5 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	鉛、ｼﾝ、ﾌｯ素、消毒 11 項目、鉄、ｶﾙｼｳﾑ、硬度、蒸発残留物	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ケ所 (水源地原水：江崎水源、上田万水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：江崎水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等	年 12 回	2 項目	1 ケ所 (水源地原水：上田万水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	2 ケ所 (水源地原水：江崎水源、上田万水源)

11. 小川

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	4 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	3 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：小川水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

12. 市味

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ﾋ素、ｼﾝ、ﾌｯ素、消毒 11 項目、鉄、ﾏﾝｶﾞﾝ、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	10 項目 (9 項目*-味+鉄、ﾏﾝｶﾞﾝ)	1 ケ所 (水源地原水：市味水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

13. 明間

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	濁り、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：明間水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

14. 大山田

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	濁り、消毒 11 項目、マンガン、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：大山田水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

15. 梅ノ木

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、濁り、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：梅ノ木水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

16. 鍋山

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝ、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：鍋山水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

17. 友信

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝ、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：友信水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

む つ み 地 域

18. むつみ

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝ、硝酸亜硝酸、消毒 11 項目、アルミニウム、硬度、蒸発残留物	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ケ所 (水源地原水：吉部水源、安附水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：安附水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：吉部水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	2 ケ所 (水源地原水：吉部水源、安附水源)

19. 片俣

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝｼﾞ、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	2 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｶﾞｽ臭 2 項目	2 ヶ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ヶ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ヶ所
〃	年 3 回	39 項目	2 ヶ所
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	1 ヶ所 (水源地原水：札の奥水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	1 ヶ所 (水源地原水：小国水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	2 ヶ所 (水源地原水：小国水源、 札の奥水源)

20. 湯の口

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+ヒ素)	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｶﾞｽ臭 2 項目	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝｼﾞ、消毒 11 項目、 硬度、蒸発残留物	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ヶ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ヶ所 (水源地原水：佐波木水源、 尾の坂水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 11 回	ヒ素	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

21. 千石台

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+水銀)	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｶﾞｽ臭 2 項目	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝｼﾞ、ﾌｯ素、消毒 11 項目、 硬度、蒸発残留物	1 ヶ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ヶ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ヶ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ヶ所 (水源地原水：千石台水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 11 回	水銀	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

2025 年度

22. 辻山

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	鉛、ｼﾝ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：辻山水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

23. 菅谷

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	鉛、ｼﾝ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：菅谷水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

24. 三戸原

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：三戸原水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

25. 殿川

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	鉛、ｼﾝ、硝酸亜硝酸、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：殿川水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

26. 奥畑

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝ、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：奥畑水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

須 佐 地 域

27. 須佐

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (水源地浄水 1 ケ所、給水栓 1 ケ所)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、ｼﾝ、消毒 11 項目、アルミニウム	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	2 ケ所 (水源地原水：須佐第 1 水源、須佐第 2 水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：須佐第 2 水源)
ｸﾞﾌﾞ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：須佐第 1 水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	2 ケ所 (水源地原水：須佐第 1 水源、須佐第 2 水源)

2025 年度

28. 三原野

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、フッ素、消毒 11 項目、鉄、マンガン、硬度、蒸発残留物	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	10 項目 (9 項目*-味+鉄+マンガン)	1 ケ所 (水源地原水：三原野水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

29. 弥富

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：弥富第 1 水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

30. 弥富上

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、フッ素、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：弥富上水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

31. 北谷

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、消毒 11 項目、硬度、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：北谷水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

32. 二軒屋

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、消毒 11 項目、 アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)

33. 帆柱

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、フッ素、消毒 11 項目、硬度、 蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：帆柱水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

34. 高山

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、消毒 11 項目、 アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)

35. 前地

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ヒ素、シソ、消毒 11 項目、 アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)

旭 地 域

36. 明木

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	2 ケ所 (水源地浄水 1 ケ所、給水栓 1 ケ所)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、アルミニウム	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	2 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	2 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	5 ケ所 (水源地原水：同前第 1 水源、 同前第 2 水源、同前第 3 水源、 古戦場水源、嶽水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	4 ケ所 (水源地原水：同前第 1 水源、 同前第 2 水源、同前第 3 水源、 古戦場水源)
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	1 ケ所 (水源地原水：嶽水源)
農薬類	年 1 回	5 項目	5 ケ所 (水源地原水：同前第 1 水源、 同前第 2 水源、同前第 3 水源、 古戦場水源、嶽水源)

37. パークタウン

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	加臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：パークタウン水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾟﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

福 栄 地 域

38. 平わらび

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：平わらび水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

39. 福井上

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、硬度、蒸発 残留物、鉛	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：福井上水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

40. 福川

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+硬度)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	シソ、消毒 11 項目、蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	3 ケ所 (水源地原水：福川 2 号水源、 福川 3 号水源、福川 4 号水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 11 回	1 項目 (硬度)	〃
カプト等 指標菌	年 4 回 年 12 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

41. 紫福

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	9 項目*	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 12 回	9 項目*	2 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	かゝ臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝ、消毒 11 項目、アルミニウム	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：山の口ダム水)
〃	年 8 回	pH 値	〃
〃	年 1 回	39 項目**	〃
ｸﾘﾌﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

42. 高坂

検査の種類	検査頻度	項 目	検査地点
毎日検査項目	毎日 1 回	3 項目 (濁り、色、消毒の残留効果)	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (浄水)	年 11 回	10 項目 (9 項目*+アルミニウム)	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	かゝ臭 2 項目	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 3 回	ｼﾝ、消毒 11 項目、鉄、マンガﾝ、 蒸発残留物	1 ケ所 (給水栓)
〃	年 1 回	51 項目	1 ケ所 (給水栓)
目標設定項目	年 1 回	PFOS PFOA	1 ケ所 (給水栓)
水質基準項目 (原水)	年 3 回	8 項目 (9 項目*-味)	1 ケ所 (水源地原水：高坂水源)
〃	年 1 回	39 項目**	〃
〃	年 11 回	アルミニウム	〃
ｸﾘﾌﾄ等 指標菌	年 12 回 年 4 回	2 項目 2 項目	〃
農薬類	年 1 回	5 項目	〃

注) *：基本 9 項目 (一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH 値、味、臭気、色度、濁度)

**：基本 39 項目 (基準 51 項目から消毒 11 項目及び味を除いた項目)

消毒 11 項目：塩素酸、クロ酢酸、クロホルム、ジクロ酢酸、ジブクロクロメタン、臭素酸、総トリクロメタン、トリクロ酢酸、
ブクロシクロメタン、ブクロホルム、ホルムアルデヒド

かゝ臭 2 項目：ジエオスミン、2-メチルイソボルネオール

目標 17 項目：アンチモン、ウラン、ニッケル、1,2-ジクロロエタン、トルエン、フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)、ジクロロアセチトリル、抱水クロラール、
遊離炭酸、1,1,1-トリクロロエタン、メチル-tert-ブチルエーテル、有機物、臭気強度、ランゲリア指数、
従属栄養細菌、1,1-ジクロロエチレン、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ｸﾘﾌﾄ等：ｸﾘﾌﾄｽﾎﾞﾘｼﾞｳﾑ、ｼﾞｱﾙｼﾞﾝ

指標菌：大腸菌(定量法)、嫌気性芽胞菌

農薬類：ジチオカーバメート系農薬、ブタクロール、ダズメットメタム(カーバム)及びメチルイソシアネート、ピラクロニル、テフルトリオン

PFOS PFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

大井地区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	1	0	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0	0.001	0	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.07	0.06	0	0	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0.001	0	0	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.008	0.011	0.008	0.007	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.018	0.013	0.024	0.014	0.014	0.024
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.032	0.018	0.018	0.013	0.01	0.032
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.2	9.5	9.4	9.7	9.3	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	29	30	30	28	28	30
蒸発残留物	mg/L	500	70	70	68	70	69	70
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0	0	0	0	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	0.5	0	0	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

堀内地区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	0	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.06	0	0	0	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0.018	0.006	0.01	0	0.018
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.019	0.025	0.025	0.027	0.019	0.027
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.3	7.4	7.8	7.5	7.5	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.4	9.6	9.6	9.8	9.2	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	26	28	29	27	26	29
蒸発残留物	mg/L	500	69	66	68	68	66	69
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1	0.5	1	0	0	1
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

大屋地区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0	0	0	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.008	0.01	0.008	0.007	0.007	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0.006	0.006	0	0.006	0.006
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.2	7.3	7.9	7.4	7.6	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.6	9.6	9.7	9.3	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	28	29	30	28	29	30
蒸発残留物	mg/L	500	61	60	67	69	68	69
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

大島出張所								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	87	0	87
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.002	0	0	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.001	0	0	0	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0.001	0	0	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.006	0.011	0.011	0.007	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008	0.01	0.124	0	0	0.124
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0.03	0	0	0	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0.03	0.05	0	0	0.05
銅及びその化合物	mg/L	1	0.029	0.03	0.146	0.02	0.018	0.146
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.7	7.5	7.6	7	7.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.1	9.3	9.4	9.9	9.3	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	32	31	30	29	29	32
蒸発残留物	mg/L	500	64	70	64	65	70	70
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0	0	0	0	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1	1.5	1	0	0	1.5
濁度	度	2	0	0.1	0.2	0	0	0.2

本村地区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	3	1	2	0	3
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.007	0.002	0.002	0	0.007
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.22	0.21	0.25	0.23	0.12	0.25
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.01	0.009	0.007	0.005	0.005	0.01
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.035	0.043	0.031	0.023	0.025	0.043
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008	0.009	0.006	0.005	0.005	0.009
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.019	0.019	0.015	0.014	0.011	0.019
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.257	0.301	0.292	0.184	0.008	0.301
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0.03	0.02	0	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0.06	0	0	0	0.06
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0.013	0.013
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	49.9	47.5	56	54	52.1	56
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	120	118	133	151	124	151
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	155	148	176	179	167	179
蒸発残留物	mg/L	500	362	359	392	410	409	410
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0.000001	0	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.3	1.1	0.8	0.9	1.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	3.5	2	1.5	2.5	0	3.5
濁度	度	2	1	0.6	0.3	0.7	0	1

宇津地区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	1.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.05	0	0	0	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.17	0.16	0.17	0.15	0.09	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0	0	0	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.024	0.025	0.018	0.018	0.017	0.025
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.001	0.002	0	0.001	0.002
ブromホルム	mg/L	0.09	0.021	0.019	0.014	0.017	0.013	0.021
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.02	0	0.03	0	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	50.1	48.5	52.2	54.1	46.9	54.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	117	110	119	122	118	122
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	165	172	174	195	163	195
蒸発残留物	mg/L	500	364	369	394	403	378	403
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
pH値	—	5.8以上8.6以下	8	7.9	8	8	7.9	8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	2.5	1	0	1	0.5	2.5
濁度	度	2	0.4	0.1	0	0.2	0	0.4

三見出張所								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	2	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.3	1.1	1.4	1.1	1	1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.1	0.12	0.12	0.12	0.1	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.08	0.09	0.08	0.1	0	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0	0	0	0	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.01	0.009	0.01	0.015	0.015
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14.3	13.7	14.7	13.6	13.4	14.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	29	23.9	25.4	21.9	21.1	29
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	68	60	69	63	63	69
蒸発残留物	mg/L	500	137	127	136	128	128	137
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	1.5	2.5	1	1.5	2.5
濁度	度	2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3

相島文化センター								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	4	2	0	0	0	4
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	6.8	6.1	6.9	5.9	6	6.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.19	0.27	0.43	0.29	0.16	0.43
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019	0.022	0.013	0.015	0.015	0.022
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.017	0.02	0.011	0.014	0.012	0.02
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0.03	0	0	0	0.03
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	60.4	65.6	69.4	68.7	65.4	69.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	184	118	130	123	126	184
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	99	103	106	108	104	108
蒸発残留物	mg/L	500	349	352	372	368	361	372
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	2	0	0	0	0	2
濁度	度	2	0.15	0	0	0	0	0.15

三見市管末								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.7	2.6	2.2	1.9	1.6	2.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.09	0.3	0.19	0.31	0.07	0.31
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0.001	0	0	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.002	0.001	0.001	0	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.01	0.01	0.013	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0.01	0.012	0.011	0.014	0.014
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	16.6	16	16	15.9	15.5	16.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	17.6	17.3	17.3	17.2	16.7	17.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	100	101	104	103	95	104
蒸発残留物	mg/L	500	182	190	192	186	173	192
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0.3	0.3	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

大井配水池								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.05	0.05	0	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.19	0.15	0.16	0.17	0.09	0.19
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0.001	0.001	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.01	0.008	0.01	0	0	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.6	10.5	10.5	10.4	10.1	10.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	17.3	15.8	16	15.2	14.8	17.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	45	44	44	43	44	45
蒸発残留物	mg/L	500	140	140	142	140	141	142
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0.3	0	0.3	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0.1	0.1	0	0	0	0.1

木間地域生活活性化センター								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	5	0	0	0	0	5
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.007	0.007	0.005	0.009	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002	0	0.002	0.006	0.004	0.006
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.014	0.013	0.013	0.017	0.01	0.017
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0.005	0.003	0.008	0.004	0.008
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008	0	0.008	0	0.012	0.012
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.006	0.009	0.008	0.016	0.016
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8.1	7.4	7.8	7.7	7.9	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	11.4	11.3	12.5	11.8	11.2	12.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	15	13	14	12	14	15
蒸発残留物	mg/L	500	56	51	54	55	57	57
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7	7.1	7	6.9	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

相原浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.09	0.13	0.15	0.17	0.11	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.048	0.052	0.059	0.059	0.044	0.059
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.026	0.039	0.045	0.031	0.032	0.045
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7	7.4	7.8	7	7.2	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9	9.1	9.1	10	9.6	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	36	42	50	43	44	50
蒸発残留物	mg/L	500	74	86	86	82	86	86
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0.3	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0.2	0.1	0.1	0	0	0.2

江崎水源地江津								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	4	0	4
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.001	0	0	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2	0.19	0.17	0.2	0.18	0.2
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.07	0.02	0.03	0.03	0.07
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.017	0.022	0.013	0.016	0.01	0.022
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.04	0.05	0	0	0	0.05
銅及びその化合物	mg/L	1	0.155	0.025	0.014	0.014	0.148	0.155
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	61.7	87.2	53.6	64	57.3	87.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	120	159	108	99.4	99.9	159
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	78	90	55	66	68	90
蒸発残留物	mg/L	500	296	386	221	245	261	386
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7	7.1	7.1	7.1	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0.3	0	0.3

上田万水源地尾浦								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.012	0.015	0.014	0.022	0.023	0.023
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.17	0.09	0.08	0.09	0.07	0.17
銅及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.027	0.03	0.042	0.051	0.051
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.8	11.1	10.6	10.5	9.8	11.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.5	14.2	14.3	13.9	13.5	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	32	32	33	31	30	33
蒸発残留物	mg/L	500	90	84	84	75	80	90
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3	0	0	0.3	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	3.5	3.5	1.5	1.5	1	3.5
濁度	度	2	0.35	0.6	0.2	0	0	0.6

市味水源地市味								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.32	0.36	0.36	0.37	0.43	0.43
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.49	0.49	0.41	0.51	0.45	0.51
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.002	0	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.005	0.006	0	0	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.005	0.005	0	0	0.005
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	24.7	26.6	27.4	30.4	31.5	31.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	34	36.8	39.3	41.4	42.7	42.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	148	147	150	155	151	155
蒸発残留物	mg/L	500	256	259	257	264	265	265
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

小川水源地11区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	0	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0.001	0	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.08	0.23	0.31	0.23	0.07	0.31
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019	0.016	0.016	0.017	0.015	0.019
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.014	0.012	0.02	0.01	0.015	0.02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.006	0.011	0.007	0.007	0.011
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.6	11.1	10.5	9.5	9.6	11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.2	13.8	15.2	14.4	13.8	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	33	36	39	33	36	39
蒸発残留物	mg/L	500	90	80	88	88	90	90
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	0.5	1.5	0.5	0	1.5
濁度	度	2	0.15	0.1	0.4	0	0	0.4

明間浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	2	2	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.001	0	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.07	0.06	0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.22	0	0.15	0.39	0	0.39
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0.004	0.003	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0.002	0.008	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0.001	0.001	0.001
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0.002	0.003	0.001	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.028	0.028	0.014	0.008	0.009	0.028
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.021	0.025	0.027	0.013	0.017	0.027
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	18.6	17.7	16.9	16.9	17	18.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	22.6	22.5	22.5	22.3	22.2	22.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	19	19	19	18	19	19
蒸発残留物	mg/L	500	108	108	104	108	106	108
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

梅ノ木浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	2	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.001	0	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.2	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.13	0.15	0	0	0.15
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.014	0.013	0.021	0.033	0.035	0.035
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	18.9	18.9	17.9	17.9	17.8	18.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	13.3	14.3	14.8	14.8	13.3	14.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	43	45	45	42	45	45
蒸発残留物	mg/L	500	124	127	122	123	115	127
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

大山田浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.19	0.11	0	0.12	0.19
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0	0	0	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0.005	0.006	0.007	0.009	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.008	0.012	0.011	0.011	0.012
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	19.1	19.1	19.3	19.2	19.4	19.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.016	0.014	0.013	0.014	0.013	0.016
塩化物イオン	mg/L	200	14.5	14.6	14.4	14.8	14.9	14.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	103	102	105	108	105	108
蒸発残留物	mg/L	500	183	180	176	174	184	184
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	8	7.9	7.9	8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2
濁度	度	2	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

鍋山浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.16	0.08	0.13	0	0.16
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.005	0.015	0.01	0.005	0.015
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.009	0.009	0.017	0.013	0.011	0.017
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	17.2	16.4	15.4	15.5	16	17.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	12.1	11.9	11.8	12.1	12.4	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	33	31	30	29	31	33
蒸発残留物	mg/L	500	128	121	120	124	130	130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0	0	0	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0.3	0	0	0	0	0.3

友信浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.13	0.41	0.18	0.36	0.2	0.41
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.009	0.005	0.007	0.007	0.009
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	18.2	18.5	17.1	17.2	17.2	18.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	15	15.6	15	15.6	14.8	15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	80	79	82	84	83	84
蒸発残留物	mg/L	500	166	160	161	160	173	173
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

吉部給水栓								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	3.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.1	0.11	0.1	0.1	0.06	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0.005	0	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.09	0.06	0.08	0.04	0.09
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.012	0.009	0.005	0.007	0.012
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9	10	8.8	8.8	9	10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.1	9.1	9.1	8.9	8.8	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	33	34	32	32	32	34
蒸発残留物	mg/L	500	132	132	140	141	137	141
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0.3	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	2	2	0.5	2	1	2
濁度	度	2	0.2	0.2	0	0.2	0.1	0.2

安附給水栓								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	0	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.11	0.1	0.11	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.029	0.008	0	0.009	0.008	0.029
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.032	0.023	0.01	0.024	0.028	0.032
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10	10	9.6	9.7	9.8	10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	8.3	8.3	8.1	8.3	8.2	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	85	87	84	81	84	87
蒸発残留物	mg/L	500	126	137	134	138	134	138
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

片俣給水栓								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	2	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0.06	0.07	0.06	0	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.08	0.07	0	0	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0.006	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0.011	0.011	0.009	0.011	0.011
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.3	9	8.6	8.1	8.2	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	7.7	7.7	8.1	7.8	7.7	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	52	46	42	40	42	52
蒸発残留物	mg/L	500	96	93	88	85	81	96
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0	0	0	0	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0.5	0	0	0	0.5
濁度	度	2	0.2	0.1	0.1	0	0	0.2

片俣小国地区給水柱								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.006	0.008	0.001	0.003	0.008	0.008
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0.06	0	0	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.002	0	0	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.004	0	0	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0.001	0.002	0	0	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.013	0.011	0.008	0.009	0.01	0.013
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0.03	0	0	0	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.012	0.01	0.014	0.013	0.014
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	8.3	8.4	7.8	7.4	8.3	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	7.8	8.2	8	7.9	7.8	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	67	48	51	58	67
蒸発残留物	mg/L	500	105	118	107	109	110	118
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1.5	0	0	0	0	1.5
濁度	度	2	1	0.1	0.1	0	0	1

湯の口給水栓									
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値	基準値
一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	1	100
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0	0.003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.01
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.07	0.08	0.1	0.1	0.09	0.1	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0	1
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0	0.04
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
塩素酸	mg/L	0.6	0.07	0	0	0	0	0.07	0.6
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0	0.001	0	0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.1
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.008	0.005	0.008	0.007	0.008	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.03
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0.008	0.007	0.008	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0	0.006	0.011	0.014	0.014	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.6	10.3	9.6	9.6	9.3	10.6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
塩化物イオン	mg/L	200	9.4	9	8.6	9	8.6	9.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	62	64	58	56	56	64	300
蒸発残留物	mg/L	500	114	111	114	113	98	114	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0.3	0	0.3	3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	5.8以上8.6以下
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	5	0	0	0	0	0	0	5
濁度	度	2	1	0	0	0	0	1	2

千石台浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	0	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0.00008	0	0.00008
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.14	0.17	0.26	0.27	0.25	0.27
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.07	0.58	0	0	0	0.58
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0.002	0.001	0	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.007	0.008	0.007	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0.002	0	0	0	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.014	0.023	0.016	0.01	0.018	0.023
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.05	0	0	0	0	0.05
銅及びその化合物	mg/L	1	0.041	0.017	0.013	0.008	0.011	0.041
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.8	12.2	11.1	12.5	12.9	12.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9	9.6	9.5	9.9	9.5	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	30	39	28	70	75	75
蒸発残留物	mg/L	500	90	98	119	122	130	130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0.4	0.3	0.3	0	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1.5	0	0	0	0	1.5
濁度	度	2	0.4	0	0	0	0	0.4

辻山浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0.1	0	0	0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.07	0.07	0.1	0	0.08	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.02	0.017	0.02	0.023	0.017	0.023
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.046	0.044	0.041	0.049	0.039	0.049
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7	6.9	7	6.5	6.7	7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	10.3	10.7	10.5	10.1	10.2	10.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	9	8	8	9	9	9
蒸発残留物	mg/L	500	45	44	41	41	41	45
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.5	6	6.1	6.1	6.2	6.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0.2	0	0	0	0.2

菅谷浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0.07	0.06	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0.001	0	0.001
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0.002	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.023	0.047	0.028	0.03	0.051	0.051
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0.04	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1	0.049	0.062	0.054	0.082	0.11	0.11
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.7	11.6	11.3	10.5	10.3	11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.7	9.3	9.3	9.1	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	13	14	14	14	14	14
蒸発残留物	mg/L	500	68	74	71	76	70	76
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0.3	0	0.4	0	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0.2	0	0	0	0.2

殿川浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	2	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005	0.008	0.005	0.005	0.002	0.008
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6	3.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.12	0.12	0.08	0	0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.002	0	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0.001	0	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.05	0.043	0.139	0.182	0.083	0.182
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.07	0.094	0.043	0.057	0.024	0.094
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	12.8	13.2	13.5	13.2	13.1	13.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	11.9	11.7	11.4	11.9	10.9	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	26	26	27	26	26	27
蒸発残留物	mg/L	500	113	124	119	124	120	124
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0.2	0	0	0	0.2

奥畑浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	1	0	0	2	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.5	0.18	0.51	0.51	0	0.51
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.005	0.002	0.002	0.004	0.001	0.005
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.003	0	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.001	0.002	0.004	0.001	0.005
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.017	0.003	0.006	0.014	0.002	0.017
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.004	0	0.004
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	0	0.001	0.004	0	0.004
ブromホルム	mg/L	0.09	0.003	0	0.001	0.002	0	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.01	0.013	0.013	0.012	0.013
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.006	0	0.005	0.006	0.008	0.008
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.3	11.6	11.5	11.5	11.3	11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	12.4	11.7	11.6	12.5	11.4	12.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	83	82	83	87	82	87
蒸発残留物	mg/L	500	138	139	140	144	144	144
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	8.1	7.9	8	8	8	8.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

青葉台								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.06	0.05	0	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.01	0.007	0.008	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.04	0.05	0.02	0.02	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.014	0.016	0.013	0.014	0.012	0.016
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.8	11.7	11.5	11.3	11	11.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.3	14.2	15.8	15.9	15	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	30	28	29	28	28	30
蒸発残留物	mg/L	500	91	86	85	83	78	91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0	0.3	0.3	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

までかた								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.05	0	0	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0.001	0	0	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.024	0.012	0.013	0.012	0.011	0.024
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.08	0.06	0.04	0.06	0.04	0.08
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.035	0.029	0.026	0.032	0.028	0.035
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.7	10.9	10.7	10.5	10.4	10.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14	13.9	15.9	15.3	14.7	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	27	26	29	26	26	29
蒸発残留物	mg/L	500	77	82	79	74	74	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0	0.3	0	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7	6.9	6.9	7	6.9	7
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	4	1.5	0.5	0.5	1	4
濁度	度	2	0.5	0.2	0	0.1	0.1	0.5

堀田								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.29	0.3	0.27	0.26	0.29	0.3
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0.07	0.11	0.06	0.11
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0.002	0.001	0	0.001	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0.002	0	0	0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005	0	0	0	0	0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.008	0.007	0.009	0.008	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	17.9	18.6	17.9	18.4	17.9	18.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	16.8	16.7	16.9	17.6	17	17.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	97	99	101	108	106	108
蒸発残留物	mg/L	500	184	193	184	188	188	193
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

野頭								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	2	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.29	0.29	0.28	0.25	0.27	0.29
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0.07	0.13	0.07	0.13
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.002	0.001	0	0	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0.003	0	0	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ブromoホルム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.009	0	0	0	0	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0.04	0	0	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.012	0.006	0.008	0.006	0.012
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	18.1	18.7	18.2	18.4	17.9	18.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	16.8	17	16.9	17.6	17.1	17.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	99	99	101	106	104	106
蒸発残留物	mg/L	500	196	190	182	193	185	196
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	8	7.9	8	8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	1	0	0	0	1
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

5区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	1	0	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.12	0.25	0.17	0.1	0	0.25
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0.002	0.002	0.001	0	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0.004	0.004	0.001	0	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0.002	0.002	0	0	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0.006	0	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.4	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	8.6	8.7	8.9	8.8	8.8	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	43	47	47	47	48	48
蒸発残留物	mg/L	500	84	85	91	90	85	91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0.5	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

12区								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	2	0	0	0	0	2
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.33	0.32	0.29	0.25	0.24	0.33
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.002	0	0.006	0.005	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0.002	0.001	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0	0.002	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.01	0.008	0.006	0.009	0.007	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.024	0.02	0.018	0.021	0.02	0.024
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	17	19.1	18.1	17.1	16.7	19.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	15.7	15.5	15.3	15.2	15.1	15.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	42	49	51	47	47	51
蒸発残留物	mg/L	500	126	136	132	128	120	136
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0.3	0	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0	0	0
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

北谷浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.14	0.34	0.3	0.56	0.25	0.56
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.005	0.005	0.004	0.002	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.004	0	0.004
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0.001	0.001	0	0	0.001
ブromホルム	mg/L	0.09	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.005	0	0	0	0.005	0.005
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	21.1	22.3	22	20.8	21.2	22.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	19.7	19.7	19.7	20.1	19.7	20.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	93	99	98	98	98	99
蒸発残留物	mg/L	500	181	168	177	181	176	181
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	0	0	0	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

二軒屋浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.24	0.08	0	0	0.24
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0.002	0.002	0.004	0	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.007
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.012	0.013	0.014	0.018	0.01	0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.09	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.008	0	0	0	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0.03	0	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.011	0.013	0.01	0.01	0.008	0.013
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.5	11.3	10.7	10.8	10.2	11.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.7	14.5	16.1	16.1	15.3	16.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	28	30	30	28	25	30
蒸発残留物	mg/L	500	82	78	80	82	73	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0.3	0	0.3	0.3	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0.5	0	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

帆柱浄水									
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値	基準値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0	0.003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0	1
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0	0.04
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.1	0	0	0	0.1	0.6
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0.001	0	0	0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0.002	0	0	0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.1
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.003	0.001	0	0.003	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0.001	0.001	0	0	0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0.001	0	0	0	0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0	0.005	0.034	0.029	0.01	0.034	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3
銅及びその化合物	mg/L	1	0	0.007	0.008	0.01	0.011	0.011	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	15.1	15.3	15	15.6	14.6	15.6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
塩化物イオン	mg/L	200	14.7	14.8	14.6	14.8	14.7	14.8	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	70	70	71	69	68	71	300
蒸発残留物	mg/L	500	145	140	144	141	134	145	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0.6	0	0	0.6	3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	5	0	0	0	0	0	0	5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0	2

つわぶきの館浄水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.06	0.05	0.06	0	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.24	0.08	0	0	0.24
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.012	0.012	0.008	0.008	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ブromホルム	mg/L	0.09	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.007	0.008	0	0.009	0.009	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0.02	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.012	0.012	0.011	0.014	0.011	0.014
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.6	11.2	10.7	11	10.3	11.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.8	14.5	16.2	16	15.4	16.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	28	30	29	28	25	30
蒸発残留物	mg/L	500	78	81	82	82	70	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3	0	0.3	0.3	0.4
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

前地第2加圧ポンプ所								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0.05	0.05	0	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0.17	0	0.07	0.08	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0.001	0.001
ブromoホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.016	0.01	0.008	0.026	0.049	0.049
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.016	0.012	0.011	0.017	0.017	0.017
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.9	12.1	11.6	12.4	11.2	12.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	14.6	14.8	16	16.2	15.2	16.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	31	28	30	29	29	31
蒸発残留物	mg/L	500	87	88	82	83	80	88
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0.3	0.3	0	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1	0	0	0	0	1
濁度	度	2	0.1	0	0	0	0	0.1

上横瀬								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	1	0	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.002	0.002	0.002	0	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.34	0.42	0.53	0.45	0.18	0.53
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.015	0.019	0.022	0.033	0.019	0.033
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	0.006	0.005	0.007	0	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.028	0.03	0.035	0.048	0.032	0.048
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005	0.009	0.013	0.021	0.008	0.021
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.009	0.008	0.009	0.012	0.009	0.012
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008	0.005	0.014	0.013	0	0.014
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.06	0.06	0.1	0.03	0.1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0.06	0.06
銅及びその化合物	mg/L	1	0.022	0.024	0.032	0.022	0.008	0.032
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.3	8.5	9.1	8.5	8.4	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	11.1	10.3	11.3	10.9	11.8	11.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	24	20	22	20	19	24
蒸発残留物	mg/L	500	73	67	65	68	70	73
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.9	1.2	0.8	1.2
pH値	—	5.8以上8.6以下	7	7	7.2	7.2	6.9	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	3.5	1.5	3.5
濁度	度	2	0.15	0.2	0.2	1	0.7	1

乳母の茶屋								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.002	0	0.001	0	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0	0	0	0	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.34	0.45	0.35	0.42	0.2	0.45
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.012	0.017	0.013	0.023	0.019	0.023
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008	0.005	0.004	0.009	0	0.009
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.022	0.026	0.023	0.037	0.032	0.037
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	0.009	0.006	0.015	0.008	0.015
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007	0.007	0.007	0.01	0.009	0.01
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.006	0.019	0.008	0.005	0	0.019
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.008	0.014	0.01	0.009	0.009	0.014
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.9	8.5	9.2	8.5	8.7	10.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	10.9	10.4	10.6	10.9	13.7	13.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	33	21	19	20	20	33
蒸発残留物	mg/L	500	80	74	62	65	71	80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0	0	0.5	0	0.5
濁度	度	2	0	0	0	0	0	0

パークタウン給水								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.18	0.18	0.22	0.14	0	0.22
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0	0	0	0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.006	0.005	0.011	0.006	0	0.011
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.05	0.07	0.03	0.07	0.07
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.074	0.065	0.087	0.086	0.046	0.087
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	5.4	5.1	5.5	5.8	5.2	5.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	6.5	6.7	6.7	6.6	6.4	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	33	26	31	30	20	33
蒸発残留物	mg/L	500	75	52	68	63	52	75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0	0.3	0	0.3	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0.5	1	1	0	3	3
濁度	度	2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4

平わらび								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	1	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0.06	0.07	0.06	0	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0	0.09	0.07	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0	0	0	0.001	0.001	0.001
ブromoホルム	mg/L	0.09	0	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.015	0.023	0.02	0.026	0.026	0.026
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0.03	0.04	0	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1	0.025	0.026	0.032	0.032	0.044	0.044
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	12.5	11.5	11.2	11.3	11.8	12.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	10	9.6	9.6	10.2	10.2	10.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	41	39	40	41	42	42
蒸発残留物	mg/L	500	108	111	106	110	106	111
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0	0	0
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1.5	0	0	0	0	1.5
濁度	度	2	0.4	0	0	0	0	0.4

文捨								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0.05	0.06	0	0	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0.12	0	0	0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
ブromホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.031	0.047	0.03	0.018	0.045	0.047
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.036	0.033	0.029	0.034	0.036
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	13.1	11.9	11.4	11.4	11.4	13.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	10.2	10.3	10.1	10	9.9	10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	65	60	59	58	59	65
蒸発残留物	mg/L	500	136	138	138	137	133	138
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0	0	0	0.3	0	0.3
pH値	—	5.8以上8.6以下	7	7	7.1	7.1	7	7.1
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	0	0.5	0	0	0	0.5
濁度	度	2	0	0.2	0	0	0	0.2

吉田								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	70	70
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0.001	0	0	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0.08	0.08	0	0	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.17	0.13	0.24	0.45	0.16	0.45
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.008	0.012	0.012	0.025	0.014	0.025
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	0.003	0.003	0.016	0.009	0.016
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019	0.029	0.026	0.044	0.03	0.044
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	0.005	0.006	0.014	0.007	0.014
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007	0.009	0.008	0.014	0.01	0.014
ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.044	0.044	0.036	0.021	0.025	0.044
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	mg/L	1	0.02	0.024	0.025	0.019	0.025	0.025
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.4	11.2	10.4	10	10.5	11.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	11.4	11.6	12.4	12.9	11.7	12.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	40	45	44	40	36	45
蒸発残留物	mg/L	500	100	110	100	100	88	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	0.9
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	1.5	0.5	0	0	0	1.5
濁度	度	2	0.3	0.2	0	0	0	0.3

平原公会堂								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.1	0	0.2	0	0	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0.36	0.35	0.46	0.3	0.3	0.46
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.011	0.018	0.018	0.02	0.015	0.02
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005	0.008	0.008	0.012	0.01	0.012
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.016	0.032	0.03	0.032	0.026	0.032
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	0.01	0.01	0.013	0.01	0.013
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005	0.01	0.009	0.009	0.008	0.01
ブロモホルム	mg/L	0.09	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008	0.01	0.01	0.014	0.013	0.014
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0	0	0	0	0.09	0.09
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.05	0.04	0.06	0	0.06
銅及びその化合物	mg/L	1	0.013	0.014	0.009	0.017	0.014	0.017
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	9.6	8.7	8.3	9.8	8.9	9.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	200	12.5	12.7	13.9	14.1	12.5	14.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	7	8	7	7	7	8
蒸発残留物	mg/L	500	47	36	42	49	52	52
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1	1.2	1.2	1	1.2
pH値	—	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.2	7.1	7	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	2.5	1	1	1	1	2.5
濁度	度	2	0.3	0.5	0.1	0	0	0.5

田代(高坂浄水)								
	単位	基準値	2020	2021	2022	2023	2024	最大値
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0	0	0.001	0	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0	0.05	0.06	0	0	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	mg/L	0.002	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.6	0	0	0.09	0.08	0.07	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg/L	0.06	0.003	0	0.002	0.002	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004
臭素酸	mg/L	0.01	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.011	0.006	0.007	0.008	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0	0	0	0	0	0
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.016	0.011	0.016	0.02	0.012	0.02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.14	0	0.02	0	0	0.14
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.19	0	0	0	0	0.19
銅及びその化合物	mg/L	1	0.009	0.01	0.01	0.009	0.008	0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	11.6	10.8	10.5	10.2	10.9	11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.018	0	0	0	0	0.018
塩化物イオン	mg/L	200	14	12.7	12.9	12.6	12.5	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	34	32	31	32	35	35
蒸発残留物	mg/L	500	113	114	120	118	116	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0	0	0	0	0	0
フェノール類	mg/L	0.005	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	3	0	0	0	0	3
濁度	度	2	0.5	0	0	0	0	0.5