


イノシシ侵入防止電気柵仕様書

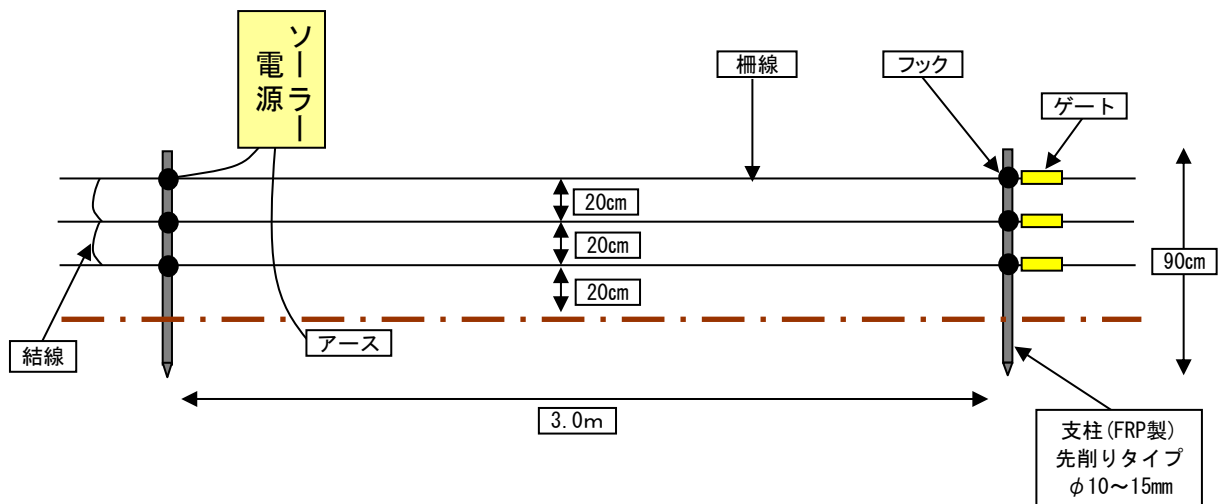

地上設置の3段張りとし、柵線は耐久性に優れたもの(より線)を使用すること。

電源はソーラータイプを使用すること。(本事業による電気柵の耐用年数は8年間)

バッテリーは本体一体型とし、やむを得ない場合のみケース等を使用し防雨仕様とすること。

電源数、ゲート箇所数、危険表示板の枚数は、別紙数量表のとおりとする。

カタログを添付し、使用した部材が分かるように明示すること。

ショックテスター、巻取器を各箇所毎にそれぞれ1個同梱すること。

1年間以上のメーカーの無償保証が受けられること。

○ 納品条件

契約締結後順次納品し、30日以内に完納すること。

設置箇所、延長は別紙数量表のとおりとし、各箇所毎のボリュームにまとめて納品すること。

送料等納品に係る費用は、受注者の負担とする。

納品場所は、事務局と十分調整し、各箇所毎に対応すること。

納品後は、設置指導、故障等に対するメンテナンスを誠実に履行すること。